

《消防安全設備檢修申報書》

高雄市蚵寮國民小學

場所名稱：高雄市蚵寮國民小學
場所地址：高雄市梓官區光明路 177 號
管理權人：陳麗鈞
電話：07-6101044

檢修公司名稱：吉祥缸消防工程有限公司
地址：高雄市三民區義德路 5 號 1 樓
電話：07-3921199

檢修人員姓名：消防設備士-薛景倡
檢修人員證號：消士證字第 3457 號
地址：高雄市三民區義德路 5 號 1 樓
電話：07-3921199

場所類別：乙-3

申報項目：☒外觀檢查、性能檢查☒綜合檢查

申報年度：112 年度

申報日期：民國 年 月 日

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表

1. 消防安全設備檢修報告書
2. 消防安全設備檢修申報表
3. 消防安全設備改善計畫書
4. 消防安全設備種類及數量表

二、消防安全設備檢查表

☒ 滅火器檢查表-----	1
☒ 室內消防栓檢查表-----	3
☒ 火警自動警報設備檢查表-----	6
☒ 緊急廣播設備檢查表-----	12
☒ 標示設備檢查表-----	16
☒ 避難器具檢查表-----	17
☒ 緊急照明設備檢查表-----	19
☒ 消防專用蓄水池檢查表-----	21
☒ 配線檢查表-----	23

三、設備平面圖

- ☒消防安全設備配置圖

四、證件及證書

- ☒建築物使用執照影本
- ☒管理權人身分證影本
- ☒消防設備師(士)證書影本
- ☒消防設備師(士)身分證影本

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	1F~3F	樓地板面積	約8700平方公尺
	使用執照用途	如附表	實際用途	學校教室
	場所名稱	高雄市蚵寮國小	構造	鋼筋混凝土造
	地址	高雄市梓官區光明路177號		
	使用執照字號	如附表	統一編號	76984190
管理權人	姓名	陳麗鈞	身分證明文件字號	G220022412
			出生日期	57年2月18日
	通訊處	高雄市梓官區光明路177號		
	戶籍地	高雄市左營區新下里34鄰新莊一路127號21樓之2		
	電話	07-6101044		
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	合格證書字號	
		通訊處		
		負責人	身分證明文件字號	
		戶籍地		
		出生日期	電話	
	檢修人員	姓名	薛景倡	證書字號 消士證字第3457號
		出生日期	68年8月17日	身分證明文件字號 S124704887
		戶籍地	高雄市三民區寶玉里21鄰大豐二路373之1號14樓	
		通訊處	高雄市三民區義德路5號1樓	
	檢修人員	姓名		證書字號
		出生日期		身分證明文件字號
		戶籍地		
		通訊處		
檢修項目	滅火設備	☒ 滅火器	☒ 室內消防栓設備	☐ 室外消防栓設備
		☐ 自動撒水設備	☐ 水霧滅火設備	☐ 泡沫滅火設備
		☐ 惰性氣體滅火設備	☐ 乾粉滅火設備	☐ 海龍滅火設備
		☐ 簡易自動滅火設備	☐ 鹵化煙滅火設備	
	警報設備	☒ 火警自動警報設備	☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備	
		☒ 緊急廣播設備	☐ 一一九火災通報裝置	
	避難逃生設備	☒ 標示設備	☒ 避難器具	☒ 緊急照明設備
	消防搶救上之必要設備	☐ 連結送水管	☒ 消防專用蓄水池	☐ 排煙設備
		☐ 無線電通信輔助設備	☐ 緊急電源插座	
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	☐ 冷卻撒水設備	☐ 射水設備	☒ 配線
☐ 防災監控系統綜合操作裝置				
前項設備檢查表共 23 頁。(如附件, 不含本頁)				
檢查日期			自112年01月06日至112年01月06日	
檢修機構或檢修人員簽章			 (簽章)	

消防安全設備檢修申報表

管 理 權 人	姓 名	陳麗鈞	身 分 證 明 文 件 字 號	G220022412	
	出 生 日 期	57年2月18日			
	通 訊 處	高雄市梓官區光明路177號			
	戶 籍 地	高雄市左營區新下里34鄰新莊一路127號21樓之2			
	電 話	07-6101044			
申 場 所 概 報 要	樓 層 別	1F~3F	樓 地 板 面 積	約8700平方公尺	
	使用執照用途	如附表	實 際 用 途	學校教室	
	使用執照字號	如附表	統 一 編 號	76984190	
	場 所 名 稱	高雄市蚵寮國小	構 造	鋼筋混凝土造	
	地 址	高雄市梓官區光明路177號			
檢 修 機 構 或 人 員	檢 修 機 構	名 稱		合 格 證 書 字 號	
		通 訊 處			
		負 責 人	身 分 證 明 文 件 字 號		
		戶 籍 地			
		出 生 日 期	電 話		
	檢 修 人 員	姓 名	薛景倡	證 書 字 號 身 分 證 明 文 件 字 號	
		出 生 日 期	68年8月17日	消士證字第3457號 S124704887	
		戶 籍 地	高雄市三民區寶玉里21鄰大豐二路373之1號14樓		
		通 訊 處	高雄市三民區義德路5號1樓		
	檢 修 人 員	姓 名		證 書 字 號 身 分 證 明 文 件 字 號	
		出 生 日 期	電 話		
		戶 籍 地			
		通 訊 處			
本次檢查日期		自 112 年 01 月 06 日 至 112 年 01 月 06 日			
前次檢查日期		自 111 年 01 月 25 日 至 111 年 02 月 15 日			
申報日期		民 國 年 月 日			
管理權人簽章		  簽章)			

(簽章)

消防安全設備改善計畫書

場所概要	樓層別	1F~3F	樓地板面積	約8700平方公尺
	使用執照用途	如附表	實際用途	學校教室
	場所名稱	高雄市蚵寮國小	構造	鋼筋混凝土造
	地址	高雄市梓官區光明路177號		
	使用執照字號	如附表	統一編號	76984190
管理權人	姓名	陳麗鈞	身分證字號	G220022412
			出生日期	57年2月18日
	通訊處	高雄市梓官區光明路177號		
	戶籍地	高雄市左營區新下里34鄰新莊一路127號21樓之2		
	電話	07-6101044		
一、消防安全設備不符規定之項目及內容： 如後述。 二、採行改善措施： 1. 洽詢相關單位後，予以改善。 2. 請委由消防專業人員進行改善。 三、預定完成期限：民國 年 月 日(煩請業主自填)。				
管理權人簽章		 		

(簽章)

高雄市蚵寮國小

112 年度消防設備檢修缺失

一、滅火器：

1. 滅火器過期共 1 具：1F×1。
2. 滅火器過期且瓶身逾十年需水壓測試共 1 具：廚房×1。
3. 滅火器標示牌缺少共 2 片：守衛室×1、廚房×1。
4. 滅火器失壓保固共 2 具：2F×1、3F×1。

二、室內消防栓：

1. 消防水帶破損共 1 條：1F×1。
2. 消防水帶缺少共 1 條：1F×1。
3. 消防泵浦呼水槽鏽蝕。
4. 消防泵浦電壓表故障。
5. 消防泵浦二次側失壓(屋頂 2.5" 消防管路破損)。
6. 1F 送水口管路破損(需重新配管/打鑿 1M)。
7. RF 1.5" 消防管路鏽蝕。
8. 發電機油料不足 80 公升。

三、火警自動警報設備：

- 標示燈線路故障共 13 只：1F×5、2F×4、3F×4。

四、標示設備：

- 避難方向燈故障共 1 具：3F×1(左向)。

五、避難設備：

1. 落地架扭力不足共 1 組：2F×1。
2. 緩降機本體缺少共 3 具：2F×1、3F×2。
3. 降機本體未定位共 1 具：3F×1(在泵浦室)。
4. 下降空間阻礙共 1 處：3F×1(與 2F 同下降空間)。
5. 操作牌缺少共 3 片：2F×1、3F×2。
6. 位置牌缺少共 2 片：2F×1、3F×1。

六、緊急照明設備：

- 緊急照明燈故障共 11 具：1F×2、2F×5、3F×3、RF×1。

公尺

造

章)

高雄市蚵寮國民小學
消防安全設備種類及數量表

設備種類 \ 樓層 數量	1F	2F	3F	RF	合計
乾粉滅火器	14	13	12		39
懸吊式乾粉滅火器	2				2
消防幫浦	1				1
室內消防栓	6	6	6		18
測試用出水口				1	1
火警受信總機	2				2
火警發信機	7	7	7	1	22
差動探測器	49	47	43	1	140
定溫探測器	3				3
偵煙探測器	1		1		2
緊急廣播主機	2				2
揚聲器	13	11	14		38
出口標示燈	3			4	7
避難方向燈			1		1
避難指標	1	4	3		8
緊急照明燈	6	5	4	3	18
緩降機		3	3		6
避難器具標示牌		3	3		6
避難器具燈		1			1
室內栓送水口	1				1
採水口	1				1
發電機	1				1

高雄市蚵寮國小

計

39

2

1

18

1

2

22

140

3

2

2

38

7

1

8

18

6

6

1

1

1

1

使用執照字號

樓層別

用途

面積m²

構造

高縣建局建管字第DA001302號

1F~3F

教室

751.82

鋼筋混凝土造

3) 高縣建局建管字第2564號

1F

室內走廊、廚房

305.6

鋼筋混凝土造

高縣建局建管字第DA005227號

1F~3F

教室

1046.12

鋼筋混凝土造

學校僅提供3張使用執照合計面積約8700平方公尺

滅 火 器 檢 查 表											
檢 修 項 目		檢 修 結 果							判 定	不 良 狀 況	處 置 措 施
		滅 火 器 的 種 別									
		A	B	C	D	E	F	G			
外 觀 檢 查											
設 置 狀 況	設置數量	○							○		
	設置場所	○							○		
	設置間隔	○							○		
	適用性	○							○		
標 示		×							×	備註	改善
滅 火 器	本體容器	○							○		
	安全插梢	○							○		
	壓把(壓板)	○							○		
	護蓋(加壓式)	/							/		
	皮 管	○							○		
	噴嘴等	○							○		
	壓力指示計	○							○		
	壓力調整器 (輪架型)	/							/		
	安全閥	/							/		
	保持裝置 (掛勾或放置箱)	○							○		
	車輪(輪架型)	/							/		
	氣體導入管 (輪架型)	/							/		
性 能 檢 查											
本體 容器 內筒	本體容器	/							/		
	內 筒	/							/		
	液面指示	/							/		
滅火 藥劑	性 狀	/							/		
	滅火藥劑量	/							/		
加壓用氣體容器		/							/		
壓把(壓板)		/							/		
皮 管		/							/		
開閉式噴嘴等		/							/		

壓力指示計									
壓力調整器(輪架型)									
安全閥									
封板									
墊圈									
虹吸管及氣體導入管									
過濾網									

* 缺失詳如改善計劃書

備

註

改善

檢	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
查	滅火器扳手	Cy-04		Chern yuong	秤 台	W-200		台 製
器	滅火器固定台	UP&UP		健理				
材	內視鏡	TML-650		千代田				
檢查日期		自民國 112 年 01 月 06 日 至民國 112 年 01 月 06 日						
檢	姓名	薛景倡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3457 號	簽章		
修	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
人	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
員	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器、F：強化液滅火器、G：大型滅火器。

- 1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室內消防栓檢查表

檢 修 設 備 名 稱	幫 浦	製造廠：九如			電動機	製造廠：大同		
		型號：FF80-XA4020-211				型號：BBFC		
檢 修 項 目		檢 修 結 果				處 置 措 施		
		種別・容量等情形		判定	不良狀況			
外 觀 檢 查								
水 源	蓄水池		RC造地下蓄水池	○				
	水量		約 20m ³	○				
	水位計・壓力計			△				
	閥類			○				
電 動 機	控制盤	周圍狀況	設於 1F 校史館旁泵浦室	○				
		外形	直立型 專用	○				
	電壓表		AC V	×	備註		改善	
	各開關			○				
	標示			○				
	預備品等			○				
啟 動 裝 置	直接周圍狀況		設於控制盤	○				
	外形	按鈕式	○					
	遠隔周圍狀況			△				
	外形		△					
啟 動 用 水 壓 開 關 裝 置	壓力開關		上限：4 kgf/cm ² 壓差：1 kgf/cm ²	○				
	壓力槽	100L 4 kgf/cm ²	○					
加壓送水裝置			Ø80 mm×460l/min×72M×15HP	○				
呼 水 裝 置	呼水槽		100 L	×	備註		改善	
	閥類		制水閥×2、逆止閥×1	○				
配管			主管（關）	×	備註		改善	
消 防 栓 箱 等	消防栓箱	周圍狀況	如附圖	○				
		外形	埋入型	○				
	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶 15m×2 瞄子口徑 13mm×1	×	備註		改善	
		第二種消防栓		△				
	消防栓開關閥		銅質角閥	○				
	啟動表示燈		專用	○				
	屋頂測試出水口		銅質角閥	○				
性 能 檢 查								
水 源	水質			○				
	給水裝置		浮球開關方式	○				
	閥類			○				
	水位計 壓力表			△				

措施	電 動 機 製 裝 置	各開關	NFB-75A	○					
		保險絲	操作迴路 3 A	○					
		繼電器		○					
		表示燈		○					
		接線接續		○					
		接地		／					
	啟動 裝置	啟動操作部		○					
		水壓開關裝置		設定壓力 kgf/cm ² 動作壓力 kgf/cm ²	○				
	改善	加壓送水裝置	幫浦 方式	電動機	回轉軸	3520 RPM	○		
					軸承部	機油潤滑	○		
軸接頭					聯軸式	○			
本體					Y-△啟動	○			
幫浦			幫浦	回轉軸		○			
				軸承部		○			
				底部		○			
				連成表		○			
				壓力表		○			
				性能		○			
				重力水箱方式		／			
				壓力水箱方式		／			
				減壓措施			／		
	呼水裝置	閥類		給水管(開)、呼水管(開)	○				
		自動給水裝置		浮球方式 20A	○				
減水警報裝置		電極方式 蜂鳴器	○						
底閥			×	備註		改善			
改善	配管	閥類		×	備註		改善		
		過濾裝置		／					
		排放管							
改善	消防栓箱等	水帶 瞄子	第一種 消防栓	麻製水帶 直線水霧兩用瞄子	×	備註		改善	
			水帶水壓試驗 (限第一種)	測試壓力 7 kgf/cm ²	×	備註		改善	
			第二種 消防栓		／				
		消防栓開關閥			○				
		屋頂測試出水口		1 1/2"	○				
		耐震措施		設防震軟管於泵浦出水側	○				
綜 合 檢 查									
改善	幫浦 方式	啟動	加壓送水裝置		○				
		性能	表示・警報等		○				
		性能	運轉電流		○				
			運轉狀況		○				
		放水	水壓力	kgf/cm ²	×	備註		改善	
		放水	水量	l/min	×	備註		改善	

重力水箱	放水壓力				
方式等	放水量				

*以台電供電方式進行綜合測試。
(缺失詳如改善計畫書)

備

註

檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠
	比托計	KS		岸本產業	碼表	IX		APPLE
	三用電表	KILTER256						
	消防水帶耐 水壓試驗機	DC001		守巧工業股 份有限公司				

檢 查 日 期 自民國 112 年 01 月 06 日 至民國 112 年 01 月 06

檢 修 人 員	姓名	薛 景 倡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第3457號	簽 章	薛 景
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章	

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圖選之。

室內消防栓

火警自動警報設備檢查表

檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠：大光明			
		型號及型式：TKM-FS 101/10			
檢修項目	檢修結果			處置措施	
	種別・容量等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查					
預備電源、緊急電源（內藏型）	外形		○		
	標示	24V-1.2AH×1	○		
受信總機等	周圍狀況	1F 守衛室	○		
	外形	P 型 1 級	○		
	表示裝置	7/10	○		
	電壓表		／		
	開關		○		
	標示		○		
	預備零件		○		
探測器	外形		○		
	警戒部分		○		
	感知區域		○		
	適應性		○		
	性能障害		○		
火警發信機	周圍狀況		○		
製造廠	外形	P 型 1 級	○		
APPLE	標示燈	DC24V 燈泡式	×	備註	改善
	音響	外形	○		
	裝置	裝置狀態	○		
性能檢查					
06 薛景	預備電源	端子電壓	DC 24 V	○	
	緊急電源	切換裝置		○	
		充電裝置		○	
	（內藏型）	結線接續		○	
	開關類		○		
	保險絲	3、5、7A	○		
	繼電器		○		
	表示燈		○		
	通話裝置	總機與火警發信機	○		
	結線接續		○		
	接地	一般接地	○		
	附屬裝置	移報廣播主機	○		
	火災表示		○		
	回路導通		○		

良狀況」欄

探測器	感熱式	局限	差動式		☐			
		型	定溫式		☐			
		分佈	補償式		☐			
		型	空氣管式		☐			
		型	熱電偶式		☐			
		型	熱半導體式		☐			
	偵煙式	局限	離子式		☐			
		型	光電式		☐			
		式	光電式分離型		☐			
		式	火焰式探測器		☐			
		多信號探測器		☐				
火警發信機				☐				
音響裝置	音響	音量等		☐				
	鳴動方式	0秒		☐				
蓄積性能								
二信號性能				☐				
綜合檢查								
同時動作								
偵煙式探測器之感度								
地區音響裝置之音壓								
綜合動作								
備註	警鈴再鳴動測試方式按「建築物既設火警受信總機再鳴動改善方法指導原則」(以下簡稱再鳴動指導原則)辦理。 依據「建築物既設火警受信總機再鳴動改善方法指導原則」第6點第1項改善,無地區音響開關,具有轉移開關之功							
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	三用電表	KILTER256			加熱試驗器	TH-005		松下電工
	捲尺	7.5米		魯班	加煙試驗器	FTG012		日本能美
	碼表	IX		APPLE	煙感度試驗器	TSA-C100		HOGIKI
	噪音計	TES1350		ce				
檢查日期		自民國 112 年 01 月 06 日 至民國 112 年 01 月 06						
檢 修 人 員	姓名	薛 景 倡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第3457號	簽章	薛 景	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

防護區域

探 測 器

[illegible]

備	缺失詳如改善計畫書
---	-----------

製造廠商

松下電工

日本能美

HOG IKI

月 06

章	薛	景
---	---	---

章 景於

章

章	
---	--

註

型 布 分 式 動 差

註

8-1

火警自動警報設備檢查表

音響裝置	處置措施	檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠：大光明		
		型號及型式：TKM-000528				
音壓	dB	檢修項目	檢修結果			處置措施
			種別・容量等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查						
		預備電源、緊急	外形		○	
		電源（內藏型）	標示	24V-1.2AH×1	○	
		受信總機等	周圍狀況	1F 儲藏室	○	
			外形	P 型 1 級	○	
			表示裝置	17/20	○	
			電壓表		／	
			開關		○	
			標示		○	
			預備零件		○	
			外形		○	
		探測器	警戒部分		○	
			感知區域		○	
			狀態	適應性	○	
			性能障害		○	
		火警發信機	周圍狀況		○	
			外形	P 型 1 級	○	
		標示	燈	DC24V 燈泡式	×	備註 改善
		音響裝置	外形		○	
			裝置狀態		○	
性能檢查						
		預備電源	端子電壓	DC 24 V	○	
		緊急電源	切換裝置		○	
			充電裝置		○	
		（內藏型）	結線接續		○	
		受信機及中繼器	開關類		○	
			保險絲	2、3A	○	
			繼電器		○	
			表示燈		○	
			通話裝置	總機與火警發信機	○	
			結線接續		○	警鈴線路為耐熱保護
			接地		○	
			附屬裝置	移報廣播主機	○	
			火災表示		○	
			回路導通		○	

探測器	感熱式	局差動式		○				
		限定溫式		/				
		型補償式		/				
		分空氣管式		/				
		佈熱電偶式		/				
		型熱半導體式		/				
		定溫式線型		/				
	偵煙式	局限離子式		/				
		型光電式		/				
		光電式分離型		/				
火焰式探測器		/						
多信號探測器		/						
火警發信機			○					
音響裝置	音量等		○					
	鳴動方式	0 秒	○					
蓄積性能			/					
二信號性能			/					
綜 合 檢 查								
同時動作			○					
偵煙式探測器之感度			○					
地區音響裝置之音壓			○					
綜合動作			○					
備註	警鈴再鳴動測試方式按「建築物既設火警受信總機再鳴動改善方法指導原則」(以下簡稱再鳴動指導原則)辦理。 依據「建築物既設火警受信總機再鳴動改善方法指導原則」第6點第1項改善，無地區音響開關，具有轉移開關之功							
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	三用電表	KILTER256			加熱試驗器	TH-005		松下電
	捲尺	7.5 米		魯班	加煙試驗器	FTG012		日本能
	碼表	IX		APPLE	煙感度試驗器	TSA-C100		HOGIKI
	噪音計	TES1350		ce				
檢查日期		自民國 112 年 01 月 06 日 至民國 112 年 01 月 06						
檢 修 人 員	姓名	薛 景 倡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3457 號	簽 章	薛 景 倡	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章	薛 景 倡	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章		

1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

差動式分布型

※本表為設備有不良情形時，記載其檢修時測定之結果及處置方式。

緊急廣播設備檢查表						
音響裝置	處置	檢修名稱	操作裝置	製造廠商：永揚		111/4
				型式等：YEP-2		500W
音壓	措施	檢修項目	檢修結果			處置措施
			種別・容量等情形	判定	不良狀況	
dB		外觀檢查				
		緊急電源	外形		○	
		(內藏型)	標示	12V-7AH×2	○	
		廣音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	設於 1F 守衛室	○	
			外形	機櫃式	○	
			電壓表	DC 26V	○	
			開關類		○	
			保護板		○	
			標示		○	
			預備零件		○	
		致動裝置	周圍狀況		/	
			外形		/	
		揚聲器	外形	壁掛式	○	
			裝置狀態		○	
		標示	燈		/	
		性能檢查				
		緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC 25 V	○	
			切換裝置		○	
			充電裝置		○	
			結線接續		○	
		廣音機、 操作裝置 遠隔操 作裝置	開關類		○	
			保險絲類		○	
			繼電器	1、2、3、25A	○	
			計器類	出力計、監聽喇叭	○	
			標示		○	
			結線接續		○	
			接地		○	
			回路選擇	5L	○	
			二台以上之操作裝置 及遠隔操作裝置		/	
			遠隔操作 裝置		/	
			緊急廣播切換		○	
		回路短路		○		
		麥克風		○		

啟動裝置	手動按鈕開關				
	緊急電話				
	與火警警報設備之連動		○		
揚聲器	音量等		○		
	鳴動方式	一齊	○		
	音量調整器				

綜合檢查

揚聲器之音壓		○		
綜合動作		○		

備註				
----	--	--	--	--

檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	捲尺	7.5 米		魯班				
	噪音計	TES1350A		ce				

檢查日期	自民國 112 年 01 月 06 日至民國 112 年 01 月 06							
檢 修 人 員	姓 名	薛 景 倡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第3457號	簽 章	薛 景 倡	
	姓 名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章		
	姓 名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章		
	姓 名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章		

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊急廣播設備檢查表

檢 修 設 備 名 稱	操 作 裝 置	製造廠商：日聲 型式等：DV-2010A	增幅器		
檢 修 項 目	檢 修 結 果			處 置 措 施	
	種別・容量等情形	判定	不良狀況		
外 觀 檢 查					
緊急電源 (內藏型)	外 形		○		
	標 示	12V-7.2AH×2	○		
	周 圍 狀 況	設於 1F 儲藏室	○		
廣音機、 集作裝置 及遠隔操 作裝置	外 形	機櫃型	○		
	電 壓 表	DC 26 V	○		
	開 關 類		○		
	保 護 板		○		
	標 示		○		
	預 備 零 件		○		
	收動裝置	周 圍 狀 況		/	
製造廠 易 聲 器	外 形	壁掛式	○		
	裝 置 狀 態		○		
	示 燈		/		
性 能 檢 查					
06	端 子 電 壓	DC 24 V	○		
章 薛 景 章 景 章 倡 章	緊急電源 (內藏型)	切 換 裝 置	○		
		充 電 裝 置	○		
		結 線 接 續	○		
		開 關 類	○		
廣音機、 集作裝置 及遠隔操 作裝置		保 險 絲 類	○		
		繼 電 器	○		
		計 器 類	出力計、監聽喇叭	○	
		標 示		○	
		結 線 接 續		○	
		接 地		○	
		回 路 選 擇		/	
		二台以上之操作裝置 及遠隔操作裝置		/	
		遠 隔 操 作 裝 置		/	
		緊急廣播切換		○	
		回 路 短 路		○	
		麥 克 風		○	

啟動裝置	手動按鈕 開關							
	緊急電話							
	與火警警報設 備之連動		○					
揚聲器	音量等		○					
	鳴動方式	一齊	○					
	音量調整器							
綜 合 檢 查								
揚聲器之音壓			○					
綜合動作			○					
備註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠
	捲尺	7.5 米		魯班				
	噪音計	TES1350A		ce				
檢查日期		自民國 112 年 01 月 06 日 至民國 112 年 01 月 06						
檢 修 人 員	姓 名	薛 景 倡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第3457號	簽 章	薛 景	
	姓 名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章	景	
	姓 名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章	倡	
	姓 名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章		

1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

標示設備檢查表

檢修項目		檢修結果					處置措施	
		種別、內容等情形			判定	不良狀況		
		避難口	走廊	通道				
外觀檢查								
指示(標示)燈	緊急電源	外形	×	/	○	×	備註	改善
		標示	○	/	○	○		
	外箱	外形	○	/	○	○		
	標示面	辨識障礙	○	/	○	○		
	光源		×	/	○	×	備註	改善
	信號裝置	外形	/	/	/	/		
避難指標		結線接續	/	/	/	/		
	外形	/	/	○	○			
	辨識障礙	/	/	○	○			
	採光	/	/	○	○			
性能檢查								
	光源	×	/	○	×	備註	改善	
	檢查開關	○	/	○	○			
	保險絲類	/	/	○	/			
	結線接續	○	/	○	○			
	緊急電源	×	/	○	×	備註	改善	
	信號裝置	/	/	/	/			
備註 缺失詳如改善計畫書。								
製造廠	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	光電管照度計	LX-101		Lutron				
	LED燈用照度計	MT-4617 LED		Proskit 寶工				
06								
章 薛景	測定機器							
章 景	姓名	薛景倡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3457 號	簽章	薛景倡	
章 景	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	景 薛	
章 景	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

- 1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

避難器具檢查表

避難器具類別		☐ 滑臺 處 ☐ 避難梯 具 ☐ 避難橋 處 ☐ 救助袋 具 ☒ 緩降機 6 具 ☐ 避難繩索 處 ☐ 滑杆 處 ☐ 其他 具							
設置樓層		2F~3F							
設置位置		如附表							
檢修項目		檢修結果						處置措施	
		種別、容量等內容			判定				
外觀檢查									
周圍狀況	設置地點				×		備註		改善
	操作面積				○				
	開口部				○				
	下降空間				○				
	避難空地				○				
標示					×		備註		改善
性能檢查									
器具本體					×		備註		改善
支固器具(固定架)及固定部					×		備註		改善
收藏狀況					×		備註		改善
綜合檢查									
下降檢查					×		備註		改善
收藏檢查					×		備註		改善
其他					×		備註		改善
備註	*缺失詳如改善計劃書								
檢查器材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	
	扭力扳手	OP-80		健理	碼表	IX		APPLE	
	捲尺	7.5 米		魯班	砵碼	6KG		海山	
	紅外線測距儀	60 米		牧田					
檢查日期		自民國 112 年 01 月 06 日 至民國 112 年 01 月 06 日							
檢修人員	姓名	薛景倡		消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3457 號		簽章	 薛景倡
	姓名			消防設備師(士)	證書字號			簽章	
	姓名			消防設備師(士)	證書字號			簽章	
	姓名			消防設備師(士)	證書字號			簽章	

- 1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。
- 5、避難器具為緩降機者，應加填附表。

附表

樓層別	設置位置	下降距離(公分)	下降時間(秒)	下降速度(公分/秒)
2F-1	走廊	590	無法測試	無法測試
2F-2	走廊	560	無法測試	無法測試
2F-3	走廊	560	無法測試	無法測試
3F-1	走廊	960	無法測試	無法測試
3F-2	走廊	980	無法測試	無法測試
3F-3	走廊	980	無法測試	無法測試
改善				
改善				
改善				
改善				
改善				
改善				
改善				

檢查日期	自民國 112 年 01 月 06 日至民國 112 年 01 月 06 日
------	--

	姓名	薛景倡	消防設備士	證書字號	消士證字第3457號	簽章	薛景倡
3	製造廠商						景倡薛
	APPLE						

其層別欄位，如同一樓層有多具避難器具者，請以編號區別之(例如A層【1】)。

月 06 設置位置欄位請確實填寫，例如陽台、窗戶、走廊、○○室等。

薛景倡

緊急照明設備檢查表									
檢修項目		檢修結果				處置措施			
		種別、容量等內容		判定	不良狀況				
外觀檢查									
緊急電源				×	備註		改善		
緊急照明燈	外形			○					
	照明障礙			○					
光源				×	備註		改善		
性能檢查									
照度		場所未標示故障 照度皆為2LUX以上		×	備註		改善		
檢查開關				○					
保險絲類				○					
結線接續				○					
緊急電源				×	備註		改善		
備註	*缺失詳如改善計劃書								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	
	照度計	LX-101		Lutron					
檢查日期		自民國 112 年 01 月 06 日 至民國 112 年 01 月 06							
檢修人員	姓名	薛景倡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3457 號	簽章	薛景倡		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	薛景倡		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	薛景倡		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	薛景倡		

1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊急照明燈 (附表一)

處置措施		樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照度
改善		1F	通道	蚵寮國小	1	PL 燈	2 lux
		1F	通道	蚵寮國小	2	PL 燈	2 lux
		1F	通道	蚵寮國小	3	PL 燈	2 lux
		1F	梯間	蚵寮國小	4	PL 燈	2 lux
改善		1F	居室	蚵寮國小	7	PL 燈	2 lux
		2F	梯間	蚵寮國小	6	PL 燈	2 lux
改善		3F	梯間	蚵寮國小	1	PL 燈	2 lux
		RF	通道	蚵寮國小	3	PL 燈	2 lux
		RF	通道	蚵寮國小	4	PL 燈	2 lux
改善							
製造廠商							

月 06

薛景倡



- 1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圖選之。
- 5、照度應記載所測之勒克斯(lux)。

消防專用蓄水池 檢 查 表									
檢修設備 名稱		幫浦		製造廠： 型 號：		電動機		製造廠： 型 號：	
檢 修 項 目				檢修結果				處置措施	
				種別、內容等情形		判定		不良狀況	
外 觀 檢 查									
水 源	蓄水池		RC造地下蓄水池			○			
	水量		約 20m ³			○			
投入孔 採水口	周圍狀況		1F			○			
	外 形		採水口×1			○			
	標 示					○			
	啟動表示燈								
電 動 機	控制盤	周圍狀況							
		外 形							
	電 壓 計								
	各 開 關								
	標 示								
	預備品等								
啟 動 裝 置	直接 操作部	周圍狀況							
		外 形							
	遠隔 操作部	周圍狀況							
		外 形							
加壓送水裝置						○			
呼水 裝置	呼水槽								
	閥 類								
配 管			主閥(開)			○			
性 能 檢 查									
水 源	水 質					○			
	給水裝置		浮球開關方式			○			
採 水 口	本 體					○			
	開 關 閥								
電 動 機 控 制 裝 置	各 開 關								
	保 險 絲								
	繼 電 器								
	表 示 燈								
	結線接續								
	接 地								
啟動 裝置	啟動操作部								
	啟動表示燈								
電 回轉軸									

加壓送水裝置	幫浦方式	動機	軸承部			
			軸接頭			
			本體			
		幫浦	回轉軸			
			軸承部			
			底部			
			造成表壓力表			
			性能			
		減壓措施				
		呼水裝置				
配管	閥類					
	自動給水裝置					
	減水警報裝置					
	底閥					
耐震措施	開關閥			○		
	過濾裝置					
	排放管					

綜合檢查

幫浦	啟動性能	加壓送水裝置			
		表示、警報等			
		運轉電流			
		運轉狀況			
	出水量			○	

備註 *本設備需由消防車直接採水用，未設置加壓送水裝置。

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	比托計			岸本產業	相序計	3126		名健公司
	三用電表	DM-3000		HOLA 公司	電流錶	SK-7705		名健公司

檢查日期 自民國 112 年 01 月 06 日 至民國 112 年 01 月 06 日

檢修人員	姓名	薛景倡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3457 號	簽章	薛景倡
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	

1. 應於「種別」欄內填入適當之項目。
2. 檢查合格者於判定欄內打「O」；有不良情形時於判定欄內打「X」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3. 對於不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4. 欄內有選擇項目時應以「O」圈選之。

配線檢查表

消防安全設備種類	☒ 室內消防栓設備	☐ 室外消防栓設備	☐ 自動撒水設備					
	☐ 水霧滅火設備	☐ 泡沫滅火設備	☐ 冷卻撒水設備					
	☐ 射水設備	☐ 惰性氣體滅火設備	☐ 簡易自動滅火設備					
	☐ 乾粉滅火設備	☐ 鹵化烴滅火設備	☐ 一一九火災通報裝置					
	☒ 火警自動警報設備							
	☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備		☒ 緊急廣播設備					
	☒ 標示設備	☒ 緊急照明設備	☐ 連結送水管					
	☐ 消防專用蓄水池	☐ 排煙設備	☐ 緊急電源插座					
	☐ 無線電通信輔助設備							
	檢修項目	檢修結果			處置措施			
種別、容量等內容		判定	不良狀況					
外觀檢查								
專用回路		○						
開關器、斷路器等		○						
保險絲等	1A、2A、3A、5A、7A、25A	○						
耐燃耐熱保護		○						
性能檢查								
絕緣電阻值	電源回路		○					
	操作回路		○					
	表示燈回路		○					
	警報回路		○					
備註	緊急照明設備及標示設備，外觀露漏配線檢查處尚符規定							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	高阻計	IR 4056		HIOKI				
	接地電阻計	2000A+		ETCR				
檢查日期		自民國 112 年 01 月 06 日 至民國 112 年 01 月 06						
檢修人員	姓名	薛景倡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3457 號	簽章	薛景倡	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	景倡	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

配線檢查

設備

設備

滅火設備

災通報裝

番設備

水管

原插座


處置措

月日 製造廠

月 06

薛景倡

景倡

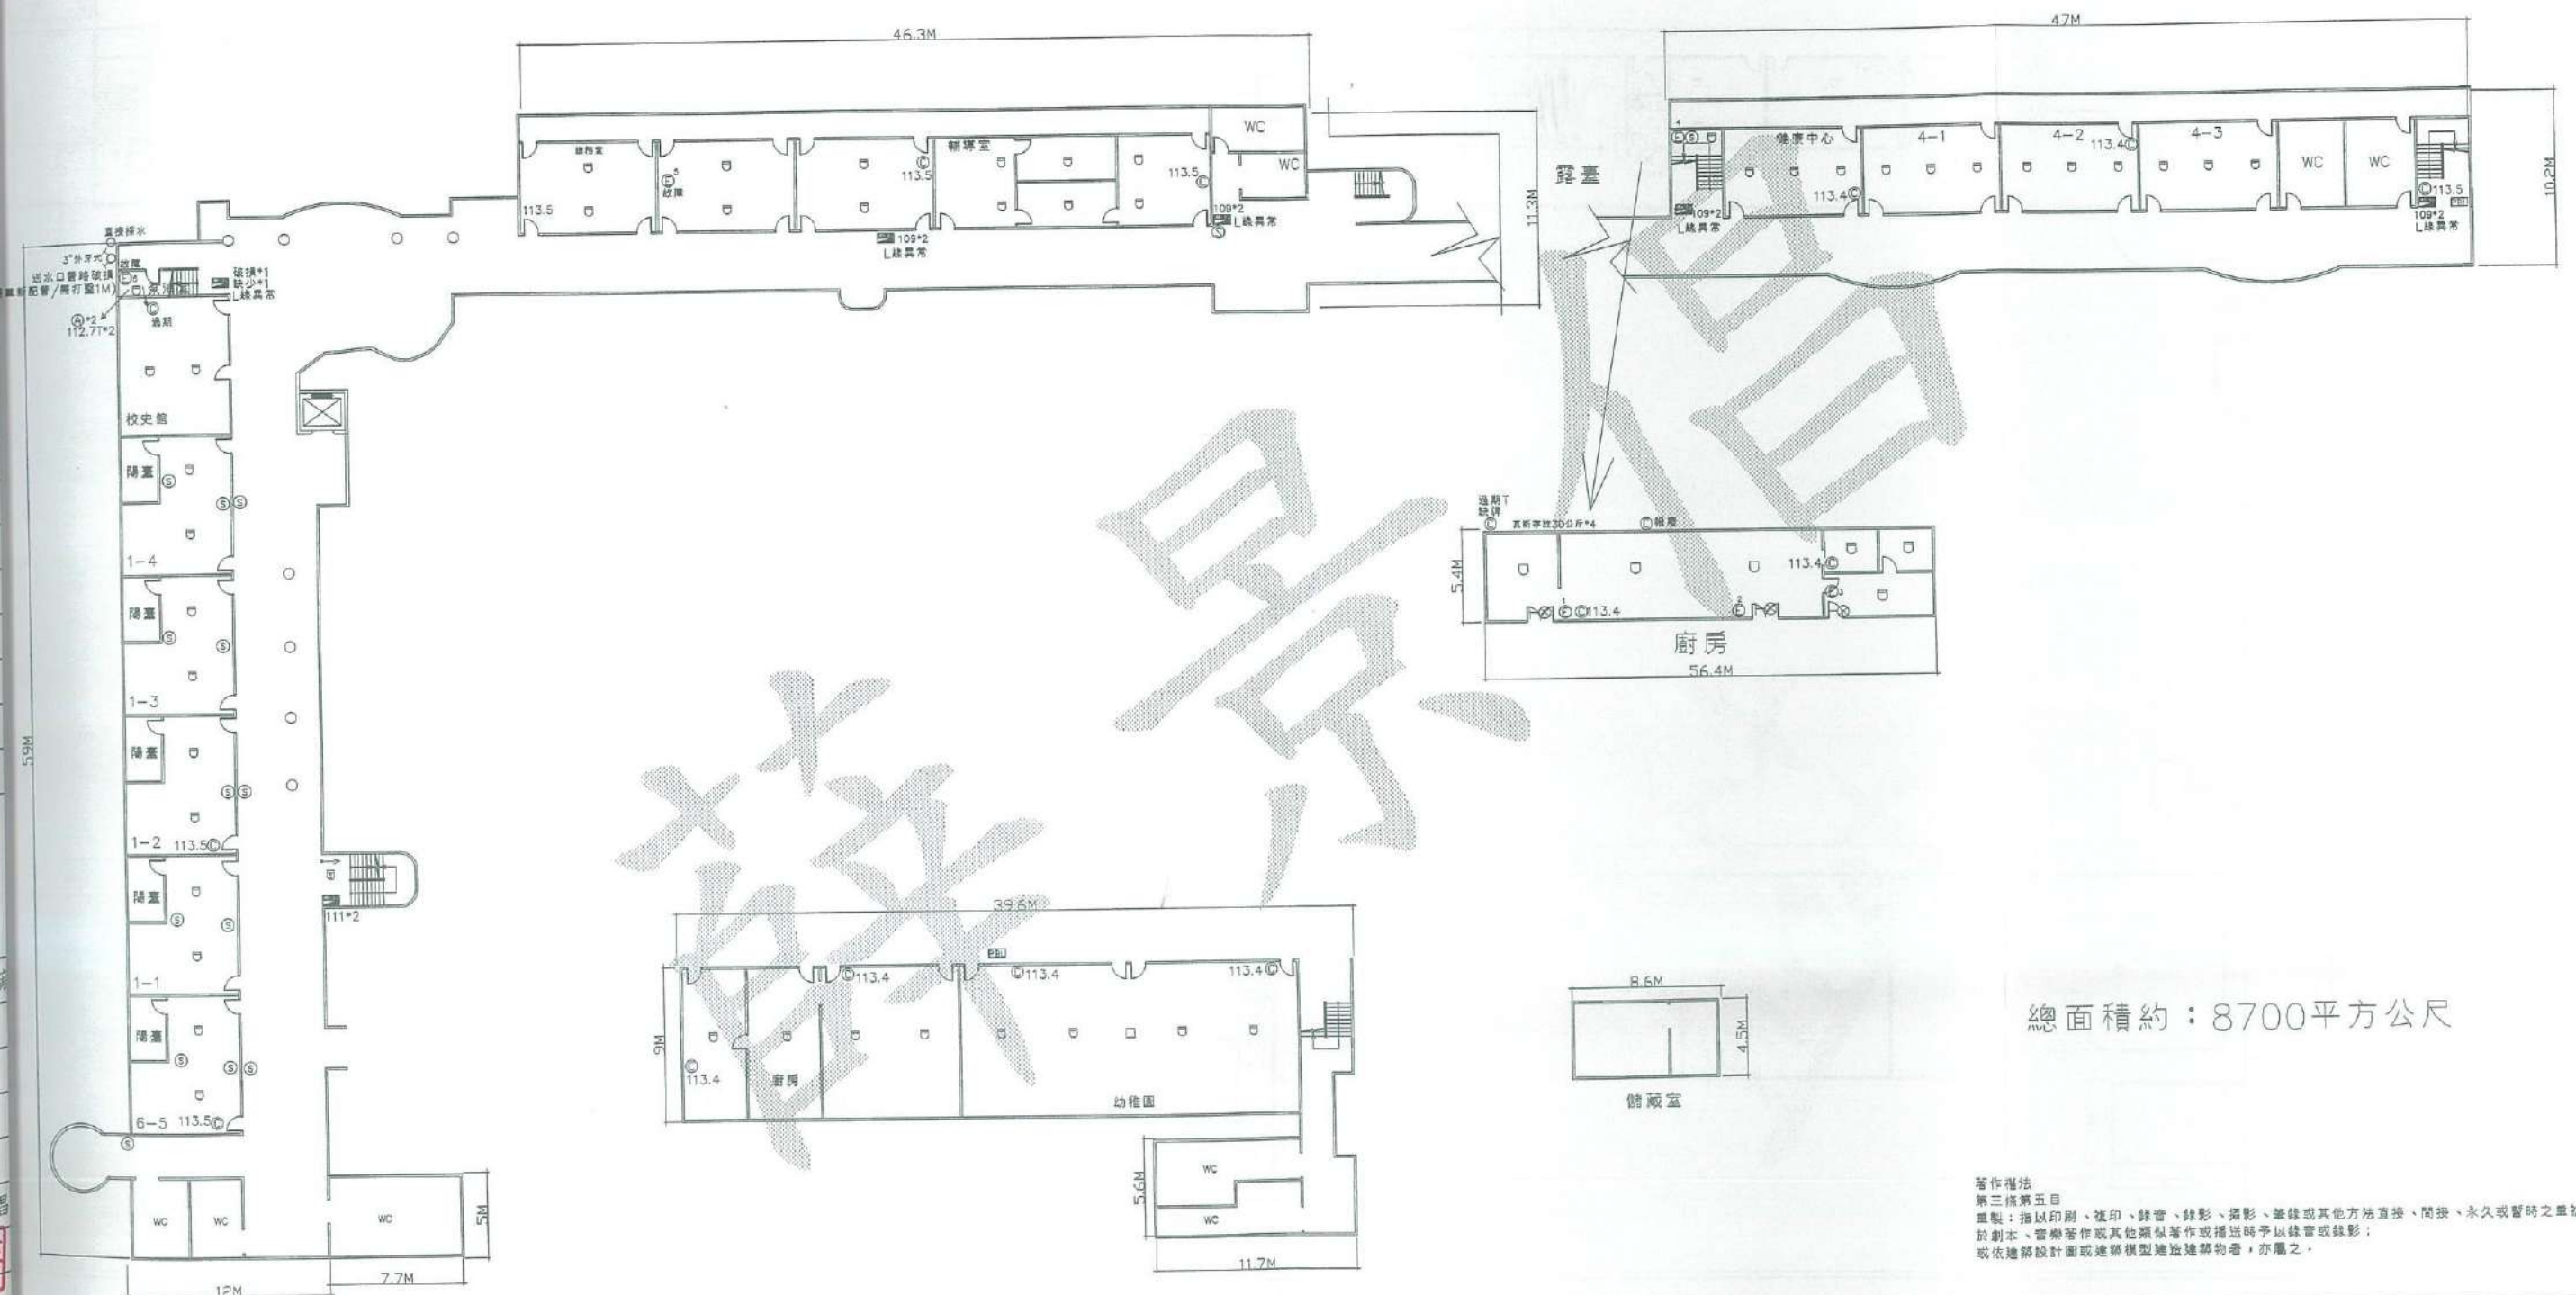


總面積約：8700平方公尺

著作權法
第三條第五目
重製：指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、重錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作，
於創本、音樂著作或其他類似著作或播送時予以錄音或錄影；
或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。

蚵寮國小 1F 消防設備平面圖

符號說明	⊙ 二氧化碳滅火器	⊗ 出口標示燈	□ 差動式探測器	消防栓箱	綜合盤	ⓔ 緊急照明燈	Ⓢ 廣播喇叭	□ 緩降機
	Ⓐ 懸掛式滅火器	➔ 避難方向指標	□ 定溫式探測器	受信總機	滅火器	偵煙式探測器	海龍滅火器	

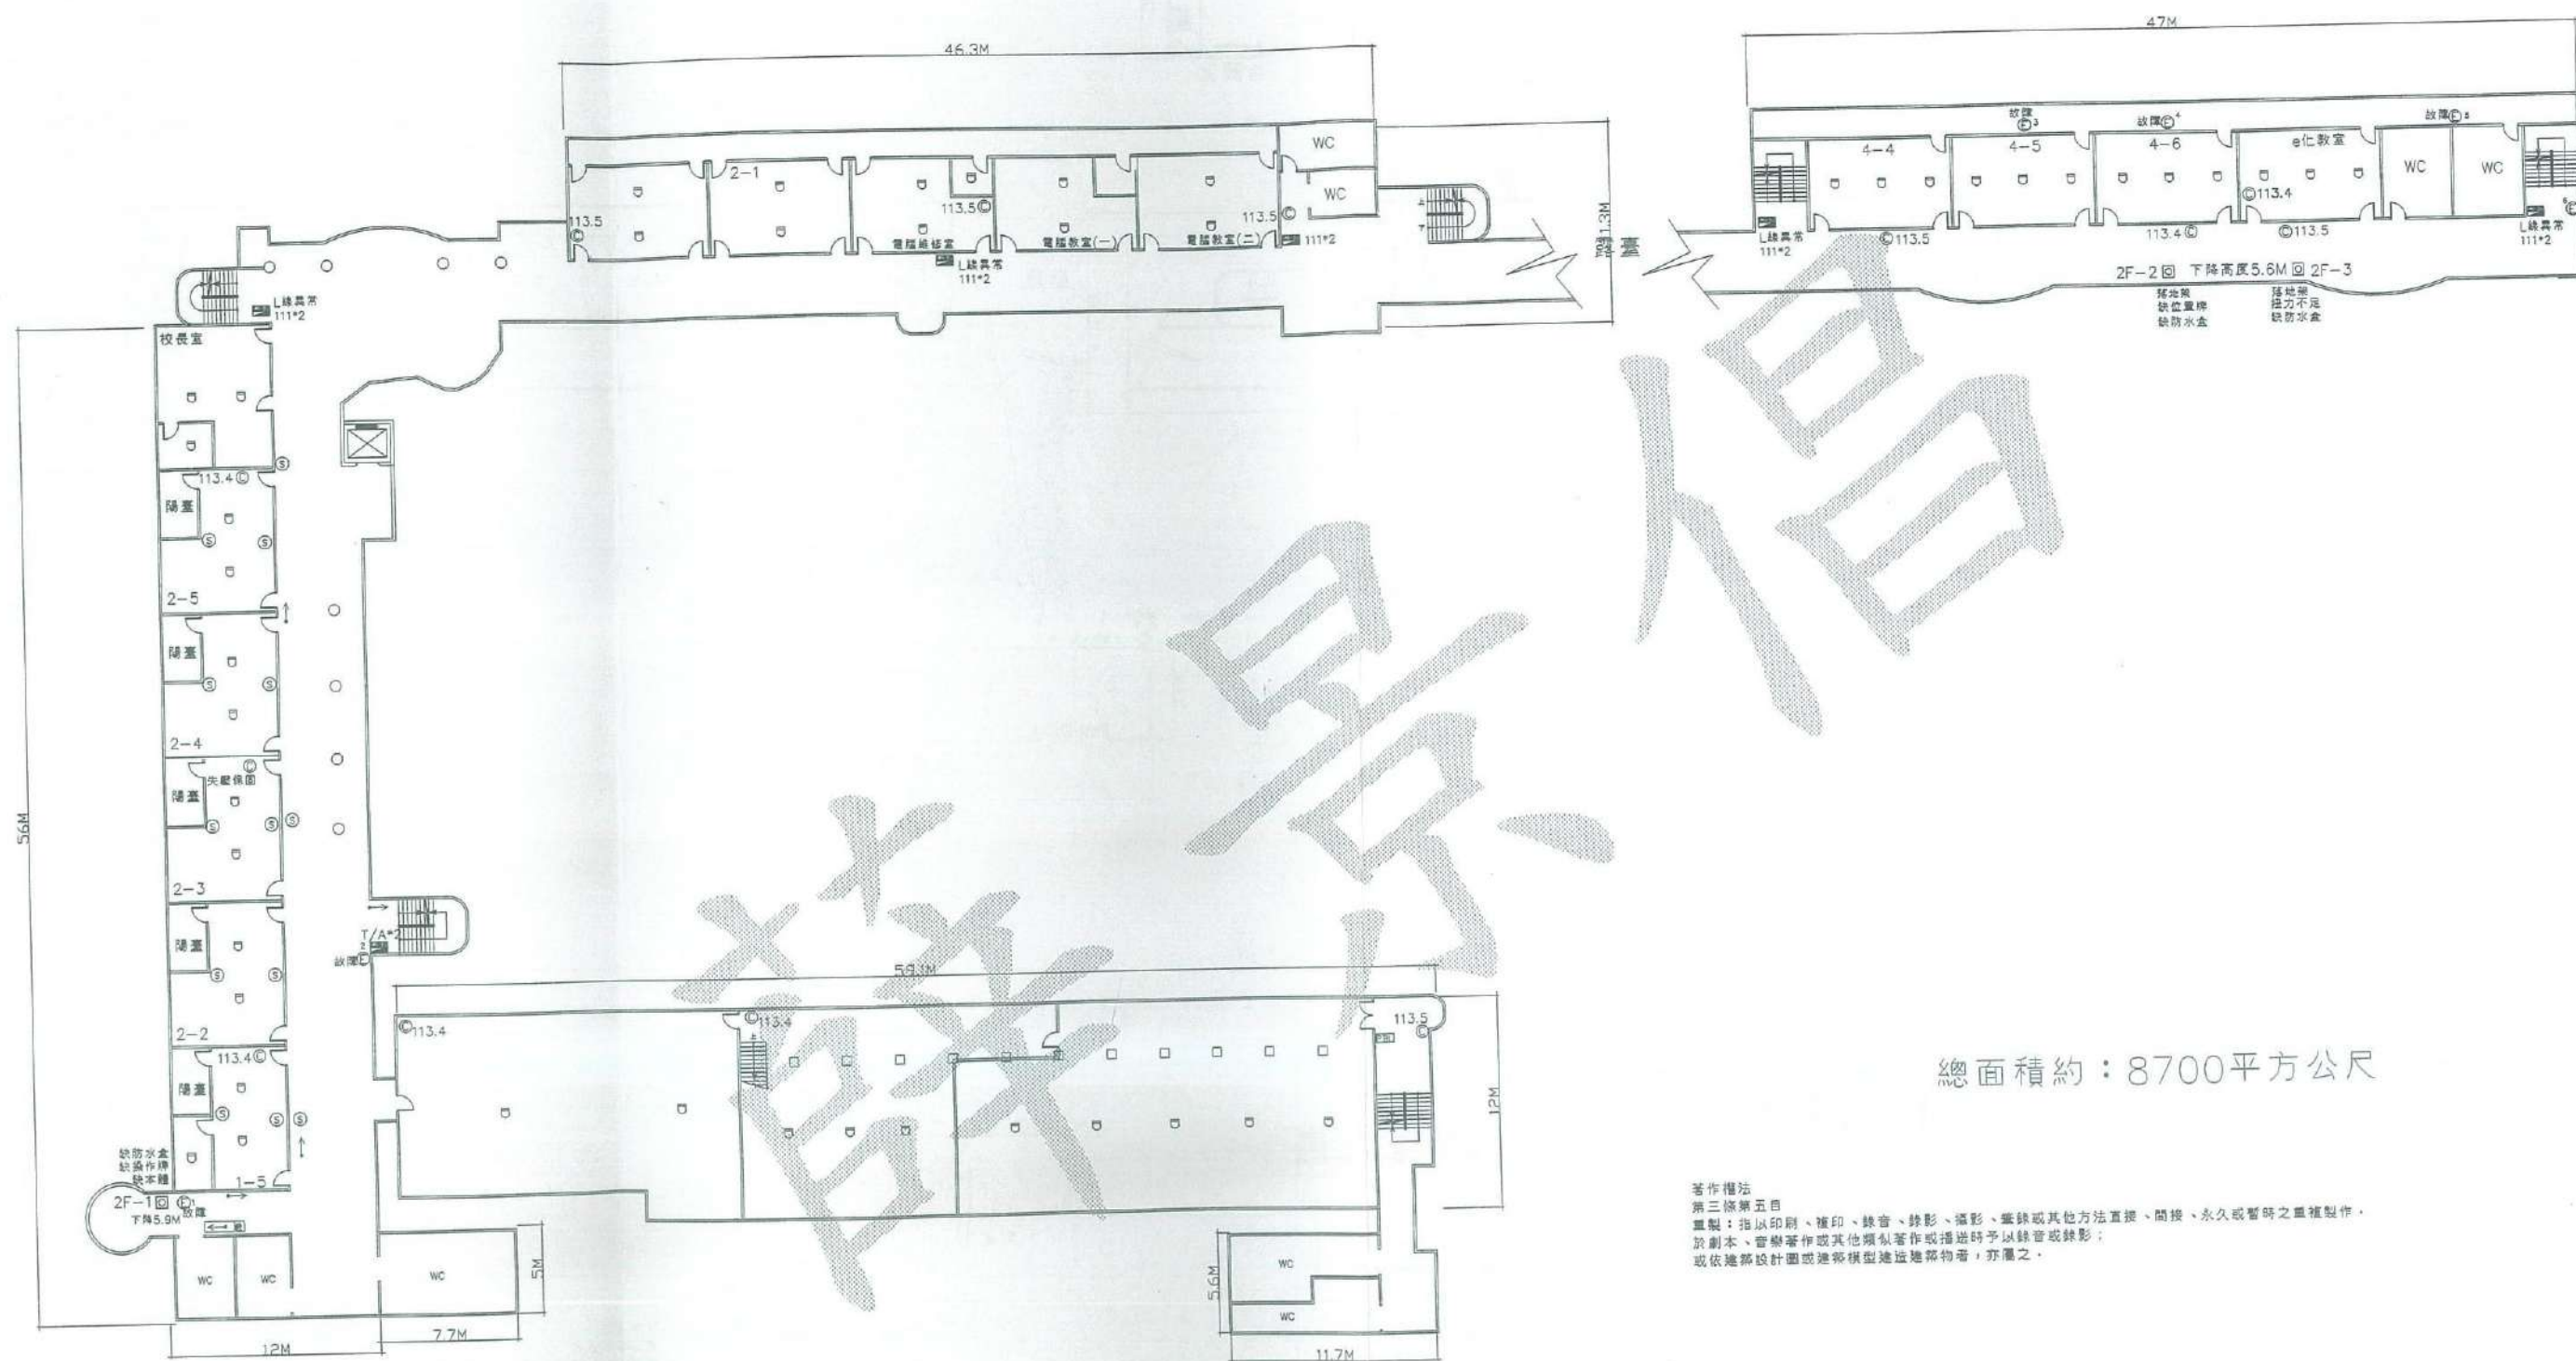

總面積約：8700平方公尺

著作權法
第三條第五項
重製：指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、電錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作，
於劇本、音樂著作或其他類似著作或播送時予以錄音或錄影；
或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。

蚵寮國小 2F 消防設備平面圖

符號說明

① 二氧化碳滅火器
A 懸掛式滅火器

⊗ 出口標示燈
→ 避難方向指標

□ 差動式探測器
□ 定溫式探測器



消防栓箱
受信總機

EEL 綜合盤
C 滅火器

E 緊急照明燈
S 偵煙式探測器

S 廣播喇叭
H 海龍滅火器

○ 緩降器

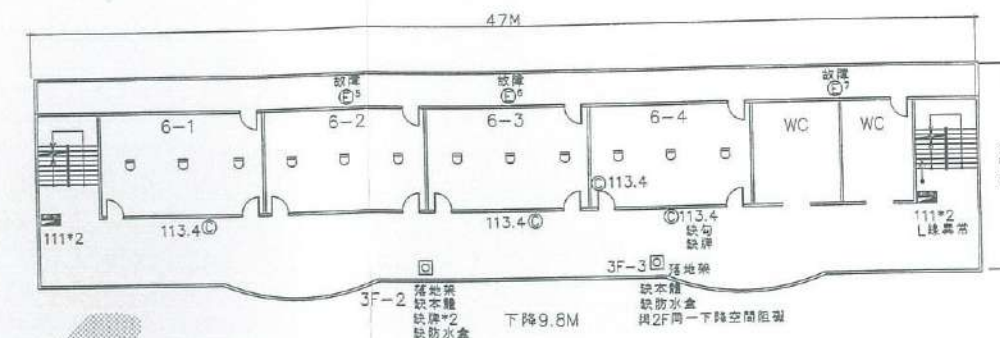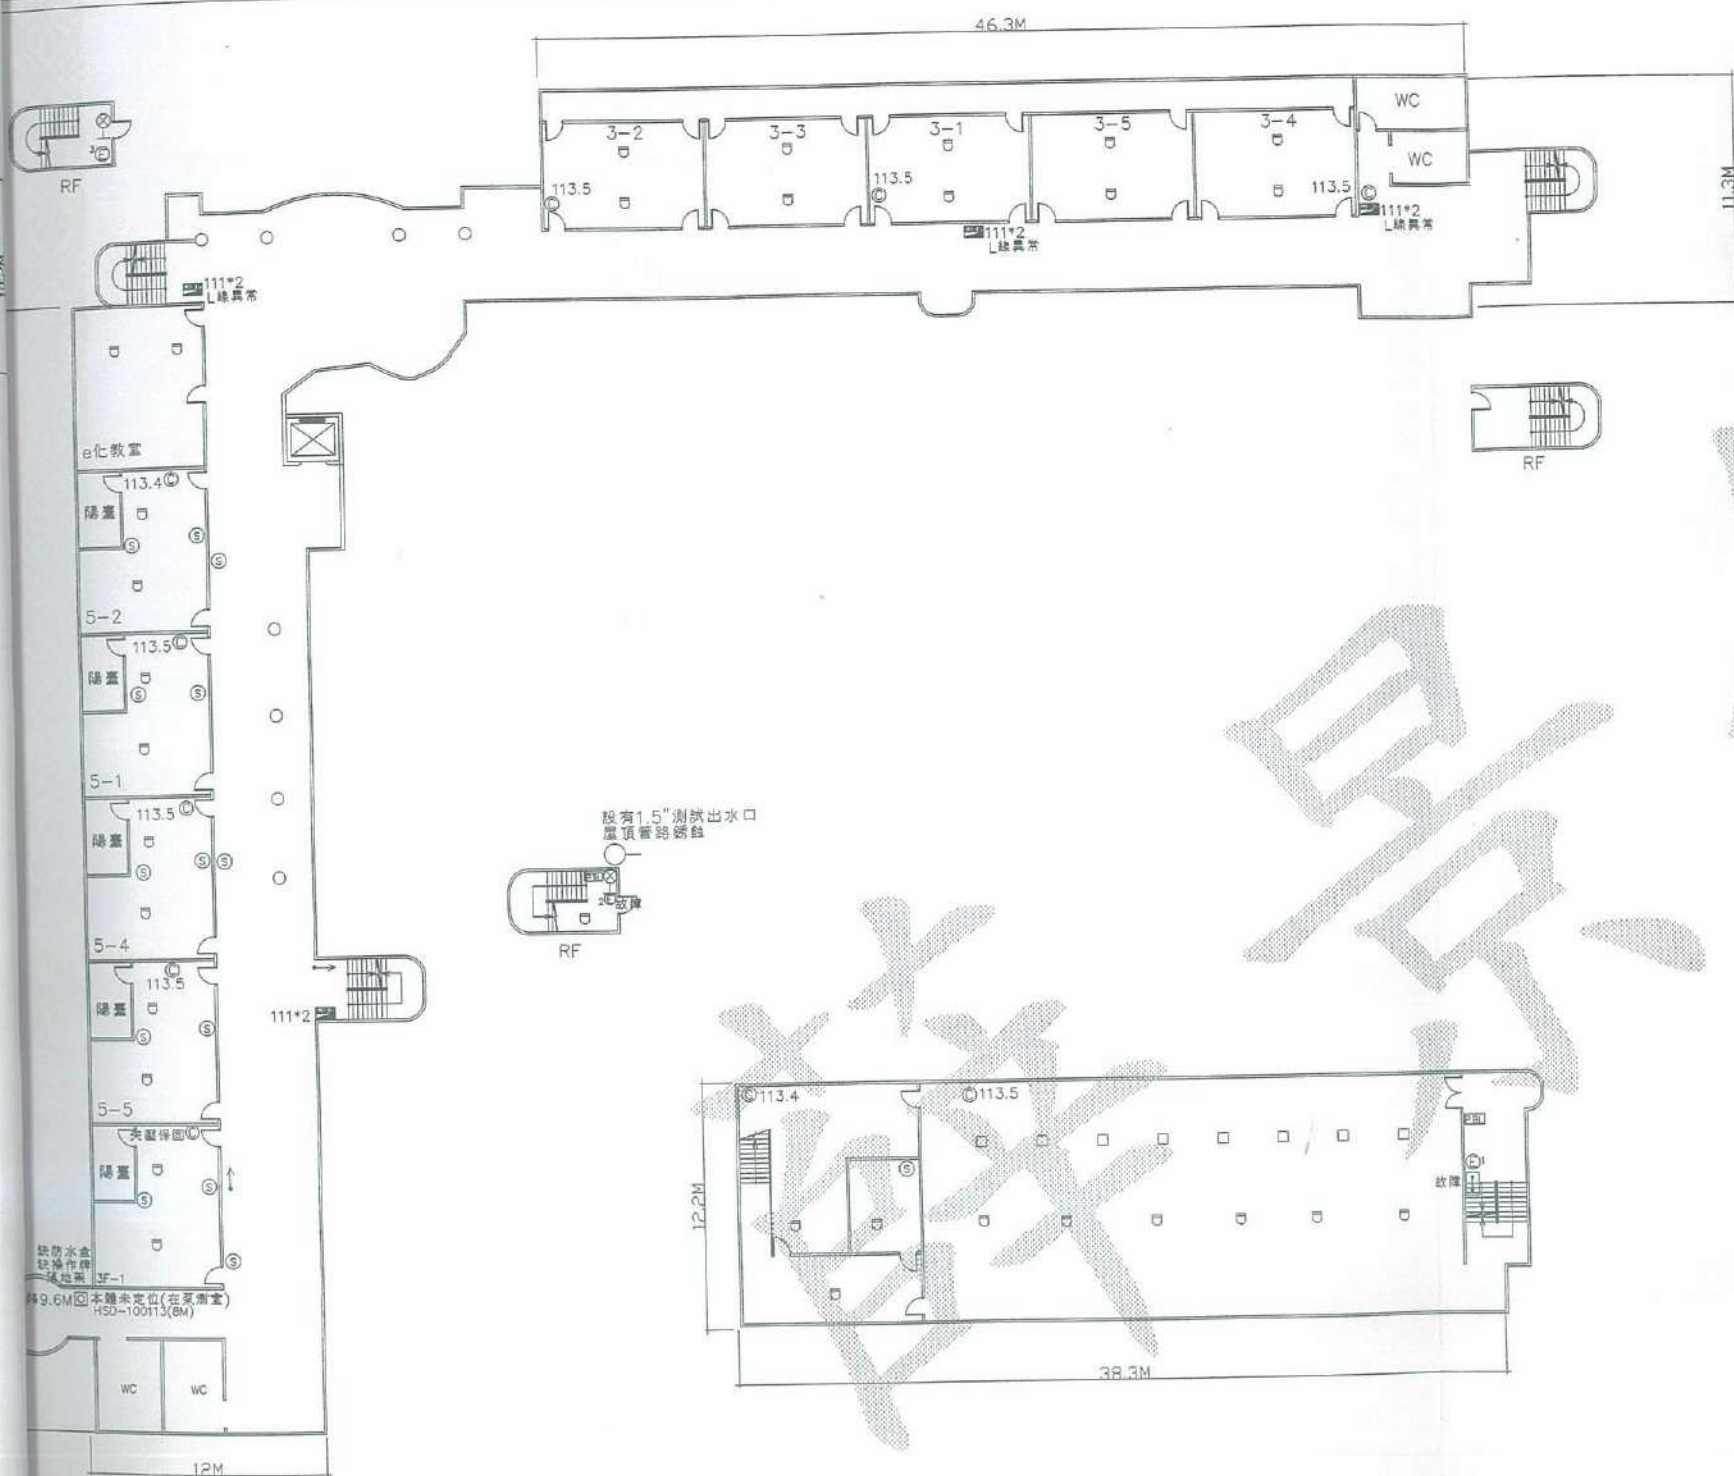

總面積約：8700平方公尺

著作權法
第三條第五目
重製：指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、錄像或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作，
於劇本、音樂著作或其他類似著作或描述時予以錄音或錄影；
或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。

蚵寮國小 3F 消防設備平面圖

符號說明

☐ 二氧化碳滅火器

Ⓐ 懸掛式滅火器

⊕ 出口標示燈

➔ 避難方向指標

☐ 差動式探測器

☐ 定溫式探測器

消防栓箱

受信總機

PBL 綜合盤

滅火器

緊急照明燈

偵煙式探測器

廣播喇叭

海龍滅火器

緩降機

高雄市消防設備士公會
Kaohsiung City Fire Safety Technican Professional Association

參訓證明

茲證明 **薛景倡** 君 (身分證字號 S124704887)
(消士證字第 3457 號)

參加本會 109 年 12 月 11 日舉辦之「公共危險物品實務探討及執法疑義、二氧化碳設備解說及檢修實務」講習訓練課程，研習期滿，特頒證書以茲證明。

課程內容及時數如下：

- 一、公共危險物品實務探討及執法疑義 4 小時，積分 40 分
- 二、二氧化碳設備解說及檢修實務 4 小時，積分 40 分

(本講習經內政部內授消字第10908288051字號核可訓練積分，依實際出席情形全程參與者，方核實認列，共 80 積分)

高雄市消防設備士公會 理事長

蕭鈴鈴

中華民國 109 年 12 月 11 日

消防專技人員訓練積分統計資料

基本資料：

姓名	身分證字號	發證日期	專技種類	證書編號
薛景倡	S124704887	0940209	消防設備士	消士證字第3457號

講習紀錄：

無


積分紀錄：

日期	內授消字號	課程名稱	辦理機構	積分
1081207	10808241891	2019「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法概要古蹟歷史建築物訪視及文化資產防災策略概要」講習訓練課程	高雄市消防設備士公會	8
1091226	10908288832	潔淨氣體、泡沫及避難設備設計安裝勘驗實務	高雄市消防工程器材商業同業公會	8
1091211	內授消字第 10908288051 號	2020「公共危險物品實務探討及執法疑義、二氧化碳設備解說及檢修實務」講習訓練課程	高雄市消防設備士公會	8
1101203	內授消字第 11008261991 號	「特定工廠登記消防審查流程及注意事項、公共危險物品位置構造設備法規設計及執法疑義實務探討」講習訓練課程	高雄市消防設備士公會	7

合計

共4筆 310

111年11月08日列印（電腦自動產生）

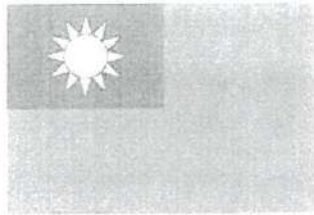

結業證書

中消訓(專)字第1030224號

薛景倡 先生/小姐 (身份證字號：S124704887)

中華民國 68 年 08 月 17 日出生，於 103 年 05 月 24 日至
103 年 05 月 25 日期間參加內政部委託辦理消防專門技術
人員講習機構財團法人中華民國消防技術顧問基金會所辦
理之消防專門技術人員講習班第 C10301 期，經訓練
期滿結業成績合格，特予核發證書以茲證明。

原始領取消防專技證號：

消士證字 3457 號

此 證

內政部委託辦理消防專門技術人員講習機構
財團法人中華民國消防技術顧問基金會
董 事 長



郭

正

義



中 華 民 國 1 0 3 年 0 6 月 1 6 日

本證書依內政部消防署 103 年 06 月 16 日，內授消字第 1030822760 號函准予備查

與正本相符



消防設備士證書及身分證影本

消士證字第 3457 號

消防設備士證書

姓 名：薛景倡
性 別：男
出生年月日：民國 68 年 08 月 17 日
身分證字號：S124704887
考試及格證書字號：(94)專特消防字第 0000275 號

上列申請人經 94 年專門職業及技術人員特種考試消防設備人員考試及格依法請領消防設備士證書與消防法規定相符合行發給本證書

此 證
內政部部長 **蘇嘉全**




中華民國 94 年 12 月 09 日

中華民國國民身分證

姓名 薛 景 倡
出生年月日 民國 68 年 8 月 17 日
發證日期 民國 106 年 1 月 24 日 (高市) 換發



性別 男
身分證字號 S124704887

父	薛 基	財母	陳 秀 鳳
配偶	王 甄 薇	役別	預士
出生地	臺灣省高雄縣		
住址	高雄市三民區寶玉里21鄰 大豐二路373之1號十四樓		

0338660111

管理權人身分證影本

 中華民國國民身分證				
姓名	陳麗鈞			
出生年月日	民國 57 年 2 月 18 日		性別	女
發證日期	民國 101 年 6 月 14 日 (高市) 換發		統一編號	G220022412

父	陳文憲	母	陳余牡丹
配偶	鄭永茂	役別	
出生地	臺灣省宜蘭縣		
住址	高雄市左營區新下里34鄰 新莊一路127號二十一樓之2		
		 0277624311	

影本與正本相符



影本與正本相符

鳳

60111

卷之五

與正本相符

高縣建局建管字第貳伍陸肆號

[illegible]

聖聖
任武
武榮

與正本相符

相符

高絲建局建管字第D A

中興捐貲 征處口糧
 德壽村官 勸諭
 勸諭

與正本相符

高雄市政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	高雄市梓官區蚵寮國民小學	地址	高雄市梓官區禮蚵里光明路177號(.)
管理權人	陳麗鈞	管理權人(或受託人)簽章	
項次	查核項目	查核結果是否合格	查核內容
一	消防安全設備檢修申報表	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 3. 使用執照與公司或商業登記證明文件之基本資料與影本是否相符。 4. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬2名以上專任檢修人員共同執行。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。 7. 管理權人身分證明文件影本。 8. 管理權人委任代理人申報者,其委任書。
二	消防安全設備檢修報告書	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。(簽名或蓋章均可) 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。 5. 檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書是否經代表人簽署。(場所委託檢修機構辦理檢修者應確認) 6. 各該消防安全設備之種類及數量表。 7. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積)
三	消防安全設備檢查表	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 檢修報告書所附各種設備檢查表應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、校正日期。有消防安全設備不符規定者,應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 2. 檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者,應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表)
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免附)	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 管理權人是否簽章。(簽名或蓋章均可) 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。
五	消防安全設備檢修專業機構證書影本(場所委託檢修機構辦理檢修者應檢附)	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 2. 確認證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。
六	檢修人員證書影本(檢修人員如達每三年應接受講習期限者須附講習證明文件影本)	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 3. 檢修人員是否每3年應接受講習1次或取得累計積分達160分以上之訓練證明文件。
七	使用執照影本	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數,評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。
八	公司或商業登記證明文件影本(非營利事業場所者免附)	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 審查是否檢附公司或商業登記證明文件影本。 2. 公司或商業登記證明文件之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營利事業場所或違規營業無公司或商業登記證明文件者免附。
九	封面、目錄及裝訂格式	☐ 是 ☐ 否	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。
十	其他		(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)
受理日期	112年03月20日	受理單位	第一中隊梓官分隊
		受理人員簽章	陳俊南

※本表由受理人員查核消防安全設備檢修申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

蚵寮國小 總務主任

次 112 年度消防申報檢查已完成, 申報書已製作完成, 消防報書為一式兩份。

分完整裝訂為業主妥善留存, 無須再寄回。

一份尚未裝訂則由消防公司收回掃描上傳消防隊掛件申。

報書有黏貼標籤的地方煩請管理權人簽名/蓋章(擇一),
報書需蓋大章、小章, 完成後請與我們連絡或利用附上便袋寄回(便利袋不需繳費直接拿到郵局寄出)。

有任何問題歡迎打電話詢問, 謝謝!

※寄回日期請勿超過 112 年 03 月 21 日。

吉祥缸消防-葛小姐

TEL:07-3921199

地址：高市三民區義德路 5 號